



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	BIANCAMANO
Indirizzo	Piazza America,66
Città	Marina di Pietrasanta (Lu)
Contatti	Tel. +39 058421661 e-mail <a href="mailto:info@bagnobiancamano.it">info@bagnobiancamano.it</a>
Sito web	<a href="http://www.bagnobiancamano.it/index.php">http://www.bagnobiancamano.it/index.php</a>

**TESTATO DA:** [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario


Scheda Stabilimento balneare .....	1
Arrivo alla struttura .....	2
Parcheggio privato/pubblico .....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale .....	2
Reception accoglienza .....	3
Bar/ristorante .....	4
Percorsi interni e servizi comuni .....	5
Percorsi interni .....	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta .....	5
Locale spogliatoio .....	7
Spiaggia .....	8
Area giochi per bambini .....	9
Piscina .....	10
Studi medici/strutture sanitarie .....	11





## Arrivo alla struttura

### Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	SI
	

### Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





### Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
Menù multilingue	NO
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	





## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

### Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	85 cm
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 26 cm





	a destra 21 cm frontale 82 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	62 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	101 cm
Fasciatoio per neonati	Scegliere un elemento.
Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO ma è presente una doccia all'aperto a filo pavimento
Accesso al locale doccia se separato dal locale wc	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc	superiore a 90 cm
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	mancante
Presenza di soffione o saliscendi	soffione fisso
Campanello elettrico/telefono	NO





### Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 358 cm, larghezza 110 cm pendenza 10 %
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 150 cm e profondità 180 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	165 cm





**Spiaggia**

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	cemento
Larghezza della passerella	90 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il	SI





passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI
	

### Area giochi per bambini


Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO






**Piscina**

La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	tramite rampa lunghezza 80 cm, larghezza 80 cm, pendenza 13,8%
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sedia anfibia

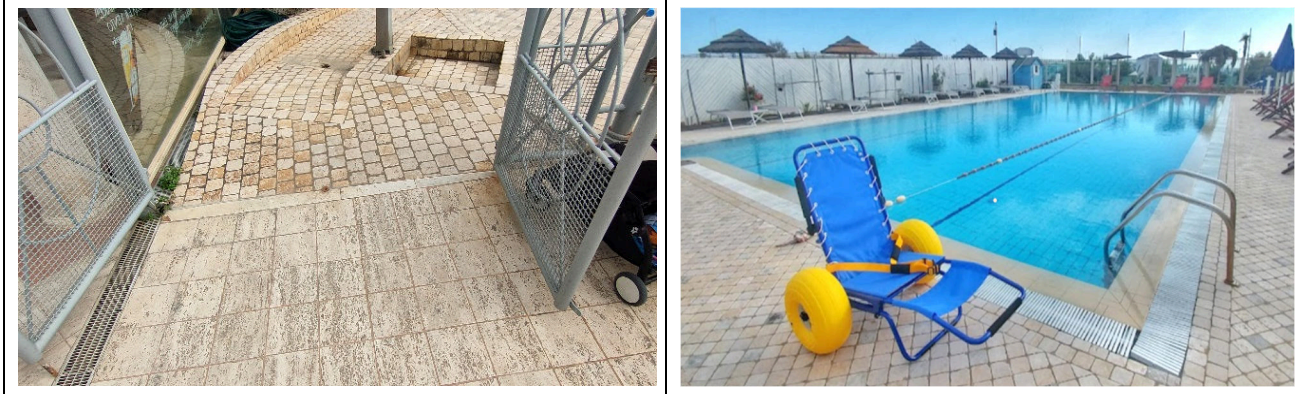

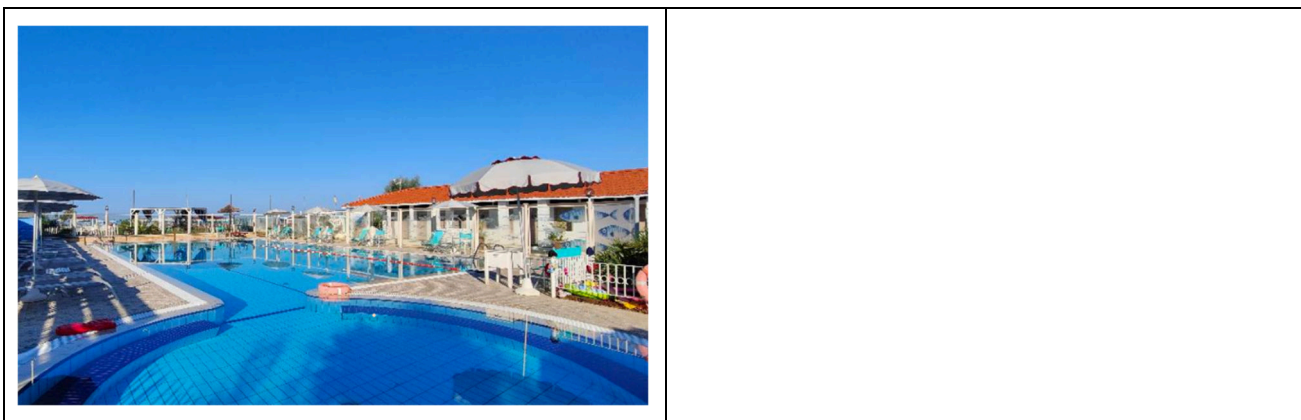

### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	<b>Ospedale Versilia SS1</b> Via Aurelia n. 335 55049 Lido di Camaiore LU Tel. 0584/6051
Altre strutture sanitarie	<b>Distretto Sanitario ASL 12 Pietrasanta</b> Via Martiri S. Anna 11 Tel. 05846058823 <b>Croce Verde</b> Via Risorgimento, 1 Forte dei Marmi Tel. 058484013 servizio dialisi e primo Soccorso gratuito per i codici bianchi <b>Guardia medica</b> Via Martiri S. Anna Pietrasanta Tel. 0584 616774 <b>Misericordia</b> Via Mazzini Pietrasanta Tel. 058470055 <b>Servizio medico Casa di cura "San Camillo"</b> Via P.I. da Carrara, Forte dei Marmi 37 Tel. 0584 7391 <b>Servizio di dialisi c/o Croce Verde</b> Viale Italoico angolo via Risorgimento Forte dei Marmi Tel. 058484013 convenzionato con AUSL

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

