



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	ERNESTA
Indirizzo	Viale Europa 12
Città	55049 Viareggio (LU)
Contatti	Fisso +390584392188 - info@ernesta.it
Sito web	http://www.bagnoernesta.com

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura.....	2
Parcheggio privato/pubblico.....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni.....	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta.....	5
Locale spogliatoio	6
Spiaggia.....	7
Area giochi per bambini	9
Piscina	9
Studi medici/strutture sanitarie.....	11

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	Non rilevato
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	autobloccanti
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm



Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input checked="" type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar
Accesso al locale	In piano solo la veranda con tavoli. Per accedere al bar ci sono n.3 scalini superabili con rampa dotata di corrimano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite rampa lunga 600 cm, larga > 90 cm pendenza 7,5 % con corrimano ai lati
Larghezza utile porta d'ingresso	86 cm
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 20 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	65 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	Lo stabilimento dispone di locale doccia con porta/spazio ristretto per un ospite in carrozzina; è presente una doccia, non





	calda, all'aperto, raggiungibile tramite passerella in pvc, a filo pavimento.
	
	

Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	tramite rampa lunga 600 cm, larga > 90 cm pendenza 7,5 % (vedi servizi igienici)
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	86 cm





Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 150 cm e profondità 148 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	superiore a 140 cm e non fruibile da persona in carrozzina
	

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	100 cm



<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>





Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	accessibile ai bambini con mobilità ridotta
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	Non rilevato
	





Piscina

La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	Accessibile tramite 4 rampe intervallate da 3 ripiani di sosta, di larghezza 83 cm, le prime due lunghe 400 cm, e le ultime due lunghe 300 cm. Pendenza media 6/7%
Larghezza utile varco d'ingresso	86 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti

Progetto promosso da



Regione Toscana

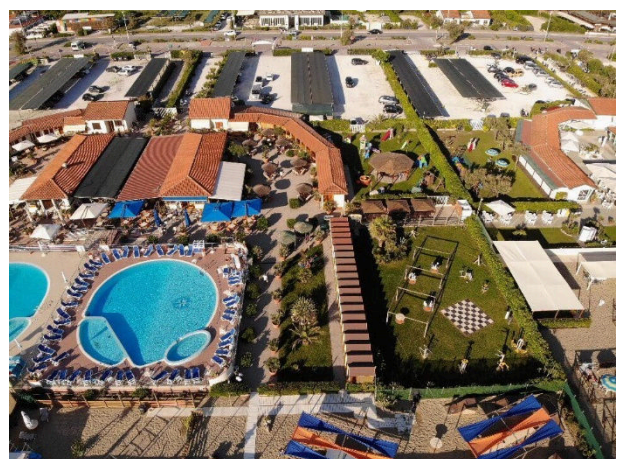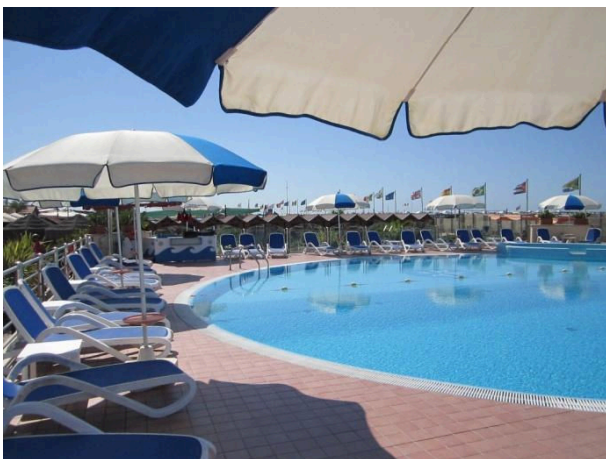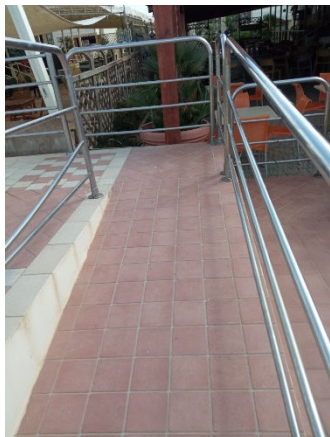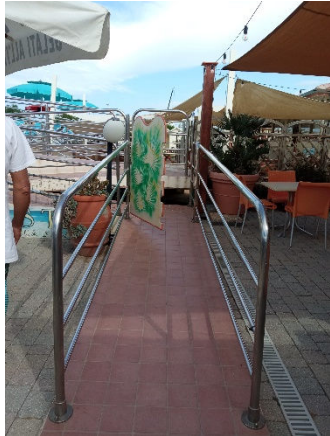

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Piazza Buon Consiglio Viareggio Tel. 0584.6056353 Servizio di dialisi c/o OSPEDALE DI CISANELLO DI PISA Reparto per terapia dialitica (emodialisi – dialisi peritoneale) nel periodo Giugno - Settembre Servizio Dialisi Vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto tel. 050 997250 – 997253 – 997256

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**