



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	MARZIA
Indirizzo	TERRAZZA DELLA REPUBBLICA, 29
Città	VIAREGGIO (LU)
Contatti	TELEFONO +390584 51020
Sito web	Non rilevato

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale [Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	9
Piscina	9
Studi medici/strutture sanitarie	10

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI con posti riservati ai portatori di handicap 1 ogni 50 a circa 50/100 metri
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	tramite rampa lunghezza 13 m, larghezza 100 cm pendenza 9%
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO






Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar
Accesso al locale	Lo snack bar è raggiungibile tramite rampa lunghezza 950 cm, larghezza > 100 cm pendenza 8% mentre la veranda con i tavoli è raggiungibile in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	inferiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	68 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati



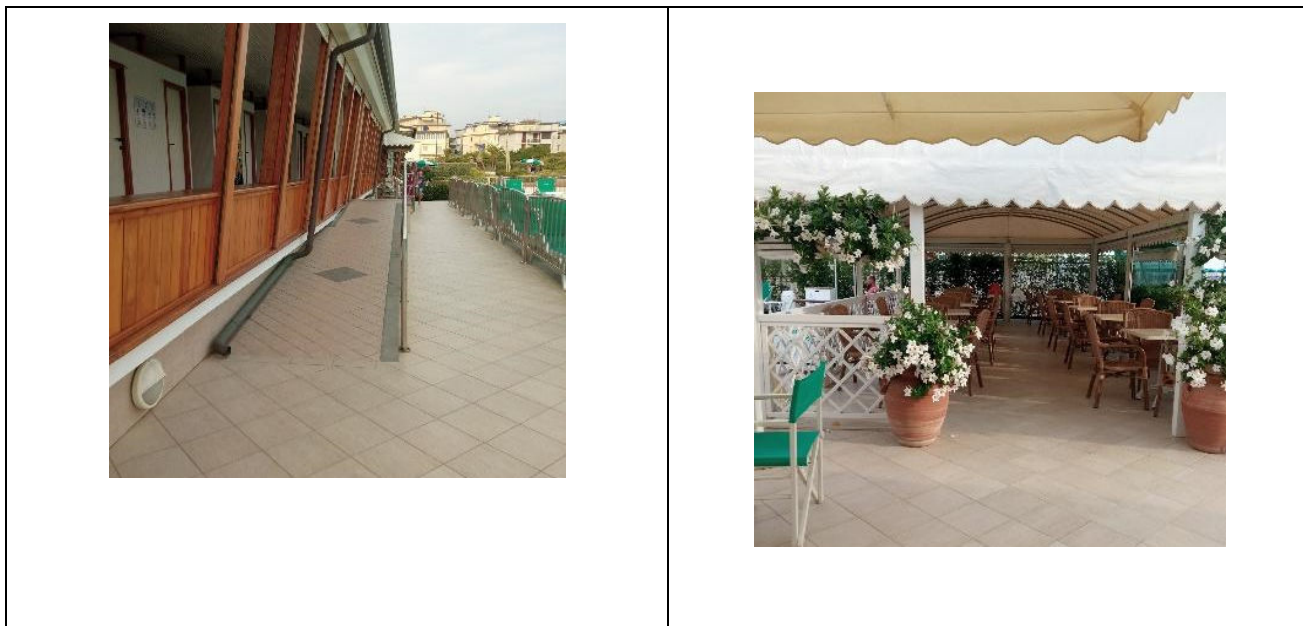

Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 950 cm, larghezza > 100 cm pendenza 8% (vedi ristorante)
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza wc	50 cm

Progetto realizzato con il contributo della





Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 32 cm a destra superiore a 100 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	65 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO



Progetto promosso da



Regione Toscana



Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	Tramite rampa lunghezza 950 cm, larghezza > 100 cm pendenza 8%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 130 cm e profondità 161 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	180 cm

Progetto realizzato con il contributo della




Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Progetto promosso da



Regione Toscana

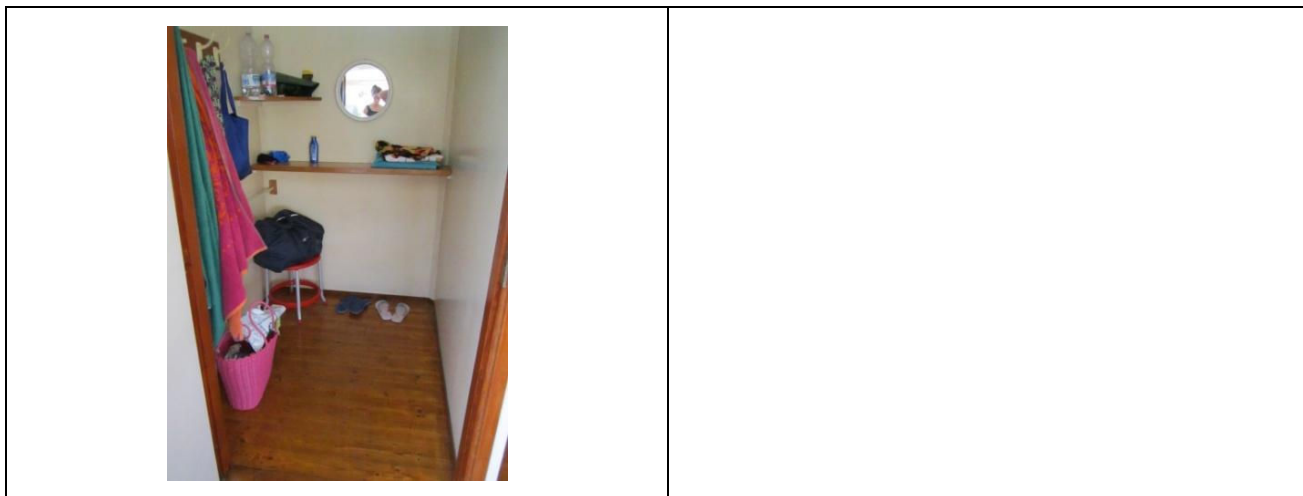

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	tramite rampa lunghezza 130 cm, larghezza > 100 cm pendenza 20%
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	90 cm



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO



Progetto promosso da



Regione Toscana



Piscina

La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	tramite lavapiedi con salita e discesa
Larghezza utile varco d'ingresso	90 cm
Accesso alla vasca	tramite rampa con gradini
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sedia anfibia

Progetto realizzato con il contributo della




**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Progetto promosso da



Regione Toscana

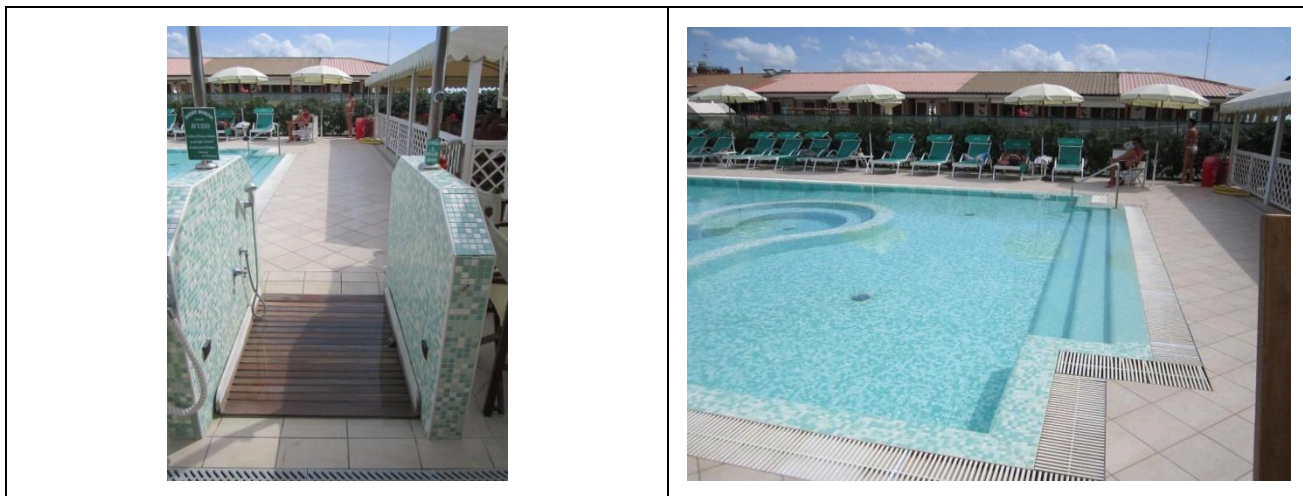

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Piazza Buon Consiglio Viareggio Tel. 0584.6056353 Servizio di dialisi c/o OSPEDALE DI CISANELLO DI PISA Reparto per terapia dialitica (emodialisi – dialisi peritoneale) nel periodo Giugno - Settembre Servizio Dialisi Vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto tel. 050 997250 – 997253 – 997256

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità

